


Quellen-, Pfannenstielstrasse

Situationsplan 1:200 Quellenstrasse

Bauleitung: WKP Bauingenieur
Unternehmer:
Ausführung:

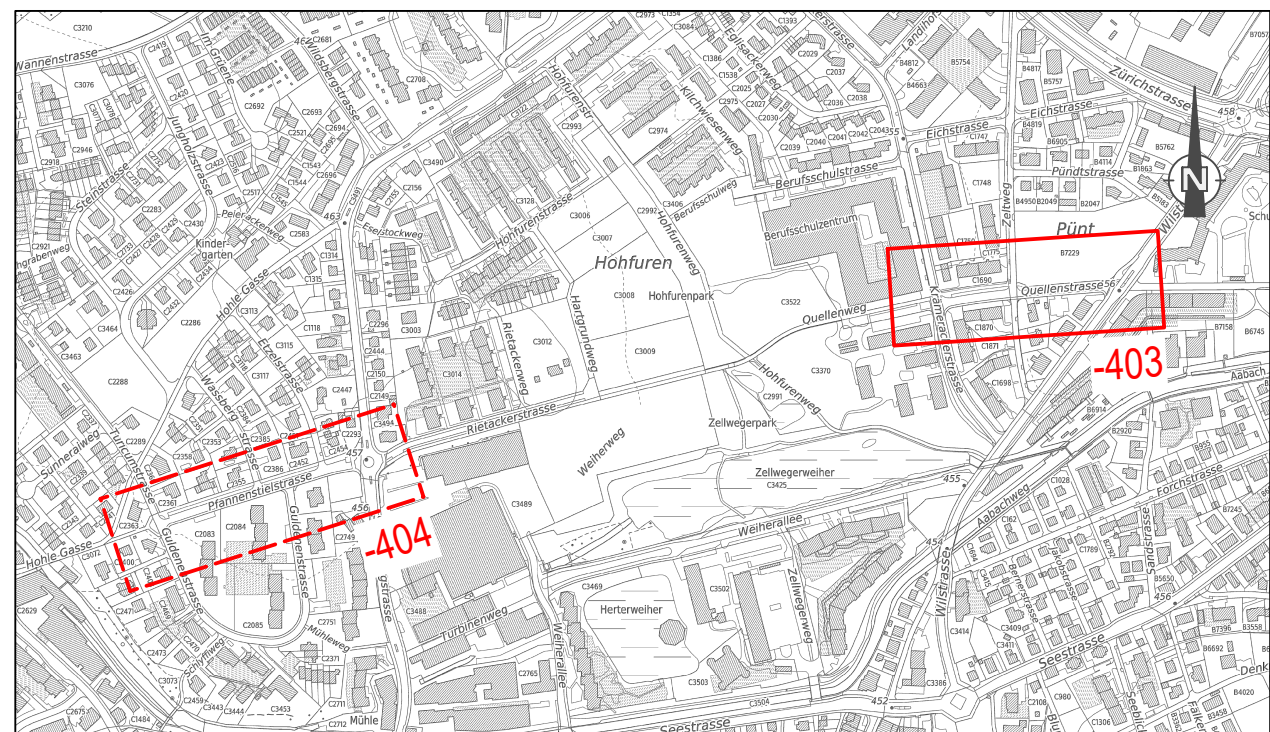

 WKP Bauingenieure AG Verena-Conzett-Strasse 7 CH - 8004 Zürich Tel. 044 / 295 30 50 box@wkp-bauing.ch		Format: 30/168 Datum: 21.07.2022 Gez. ASR Vis. DM
Plan Nummer: 2753-403	Projekt/Plot: 2753.000/403	Änderung: A: B:

Legende

Belagsaufbau:

Fahrbahn:	
AC 8 S	3.0 cm
AC T 22 S, RC	7.0 cm
UG 0/45, OC85	45.0 cm
Total	55.0 cm

	Gehweg:	
	AC 8 N	2.5 cm
	AC T 16 N, RC	4.5 cm
	UG 0/45, OC85	40.0 cm
	Total	47.0 cm

	Gehweg Überfahrten/Parkplatz:	
	AC 8 N	2.5 cm
	AC T 16 N, RC	7.0 cm
	UG 0/45, OC85	40.0 cm
	Total	49.5 cm

	Chaussierung Gehweg
	Rampe Schalensteine Typ 14/16

	
	Grünflächen
	Rasengittersteine

der neu erstellten Belagsflächen	
hrbahn	~ 1'525m²
ehweg	~ 665m²
ehweg Überfahrten	~ 820m²
ehweg Chausseierung	~ 35m²

der neu erstellten Belagsflächen	
Schienenbahn	~ 1'525m ²
Stegweg	~ 665m ²
Stegweg Überfahrten	~ 820m ²
Stegweg Chaussierung	~ 35m ²
Stampe	~ 35m ²
Belasterung	~ 45m ²
Belastungsflächen	~ 230m ²
Belastungsflächen	~ 125m ²
Belastungsflächen	~ 3'480m ²

Strassenbau:

Randstein 12	(TBA Norm 651)
Randstein 12 mit Wasserstein	(TBA Norm 652)
Randstein 25	(TED Norm 16.31)
Randstein 25 mit Wasserstein	(TED Norm 16.31)
Randstein 12 abgesenkt und gestürzt 04cm	(analog TBA Norm 651/652)
Randstein 25 abgesenkt und gestürzt 04cm	(analog TED Norm 16.36)
Randstein 12 abgesenkt +3cm	(analog TBA Norm 651/652)
Randstein 12 abgesenkt und gestürzt 03cm	(analog TBA Norm 651/652)
Bordstein	(TBA Norm 611)
Bordstein horizontal +3cm	(TBA Norm 612)
Bordstein gestürzt 04cm	(TBA Norm 612 A)
Bord- und Wasserstein	(TBA Norm 613)
Strassenablauf	(TBA Norm 331/333/334)
Ablauf	(TBA Norm 341/342)
Belaugergrenze	

SA
ES

Bilanz	PP	Bäume
Projektiert	8	9
Bestand	10	9
Differenz	-2	0

